

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial nº 39/23 P. A. n.º 16961/23

Objeto: Registro de preços para aquisição de tampa de pv e grelhas.

Empresa interessada em participar do Pregão supra, fez os seguintes questionamentos:

Questionamento 01 Os tampões é com ou sem articulação?

R: Os tampões possuem articulação.

Questionamento 02 No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

R: O sistema antirruído é em anel polietileno.

Questionamento 03 As medidas de 550 e 600 mm é da tampa ou da passagem livre? Se for da tampa, qual deve ser a medida da passagem livre?


R: As medidas são referentes a passagem livre (CP – Cotas de Passagem), conforme estabelece a NBR 10160.

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

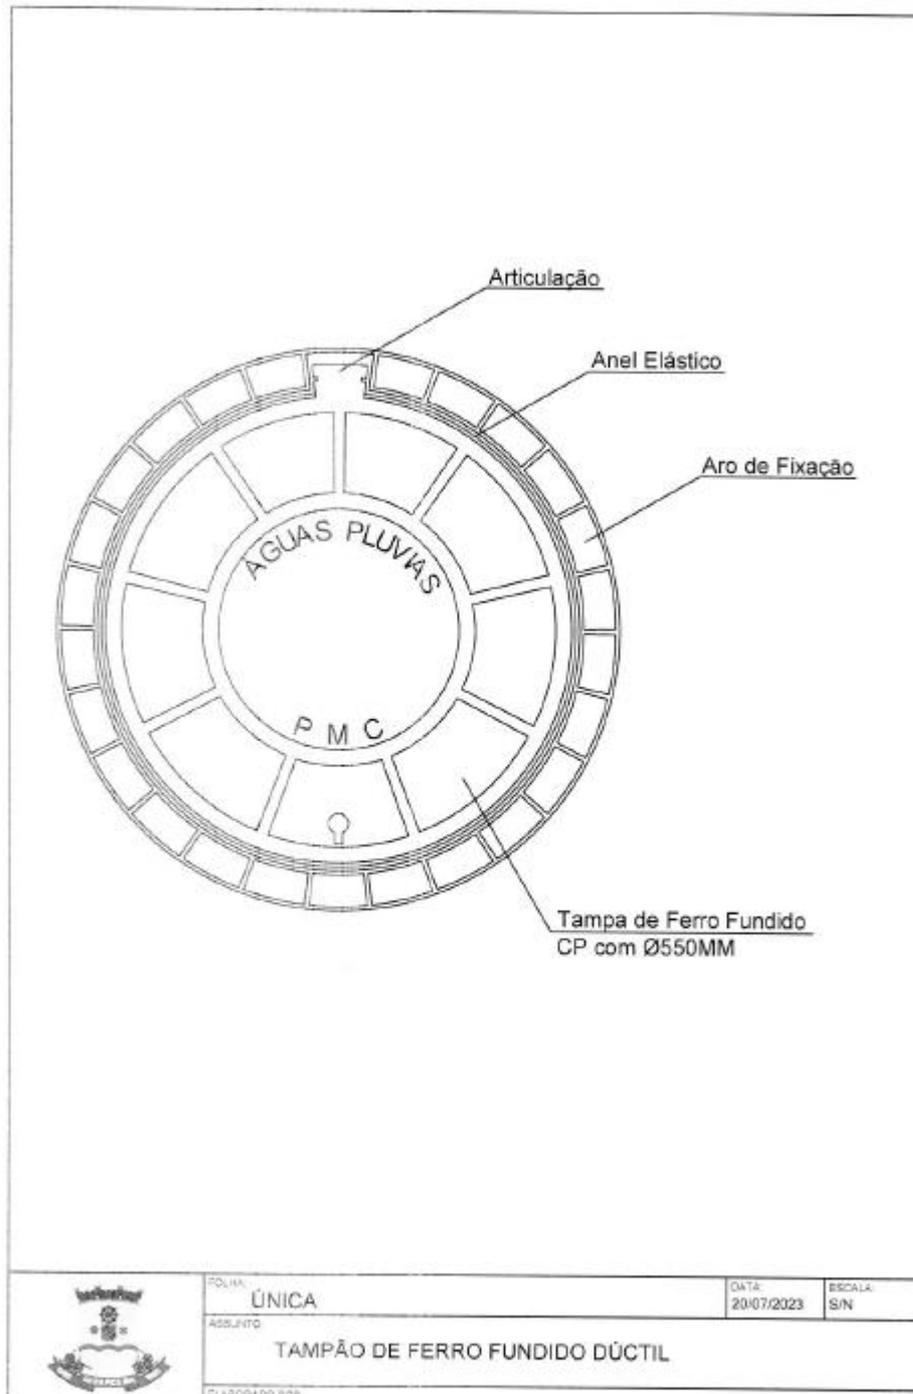


Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

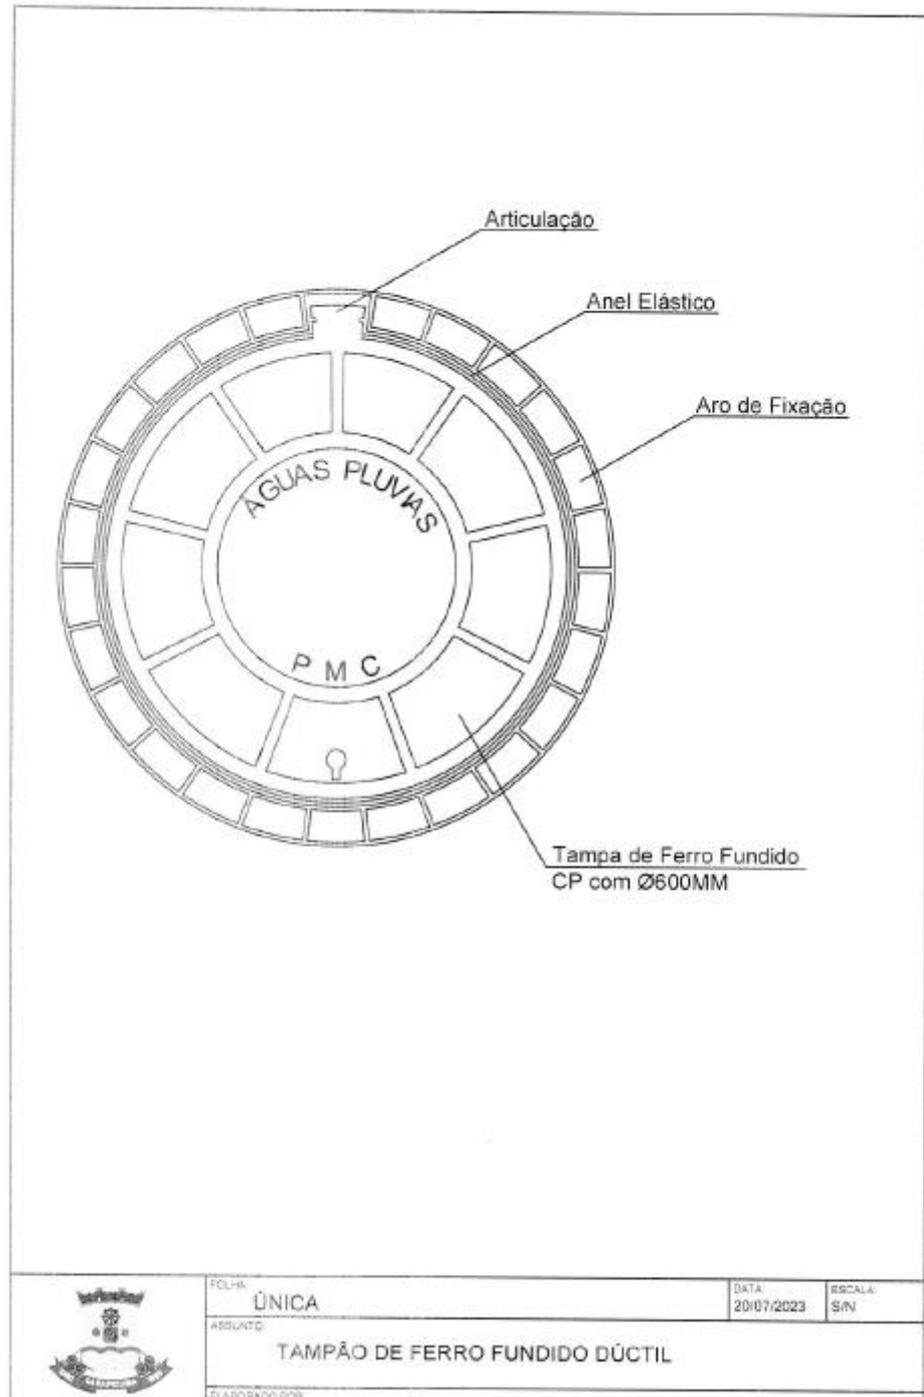

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



Carapicuíba, 20 de julho de 2023.

Sem mais,

Eidmar Carnuta da Silva
Pregoeira